

(別紙 12)

## 質問に対する回答書

平成 30 年 7 月 10 日

入札参加者様


一般社団法人横浜市医師会  
看護専門学校再整備担当

工事名称 横浜市医師会看護専門学校解体工事

上記工事について質問がありましたので、次のとおり回答します。

No	配布 図書名	頁、 図番	質 問 内 容	回 答
1	設計内 訳書	P-8	シートパイル一式について 仮設計画図(参考)で場所はわかりますが、 鋼矢板のサイズ、長さ が不明です。ご教示下さい。 また柱状図がありませんので、追加資料で いただけますでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"><li>・シートパイルサイズ FSP-III W=400mm、h=125mm、t=13mm</li><li>・シートパイル長さ 9m</li><li>・工法は無振動、無騒音での工法とする。</li><li>・柱状図：別紙を参照。</li></ul>

【別紙】

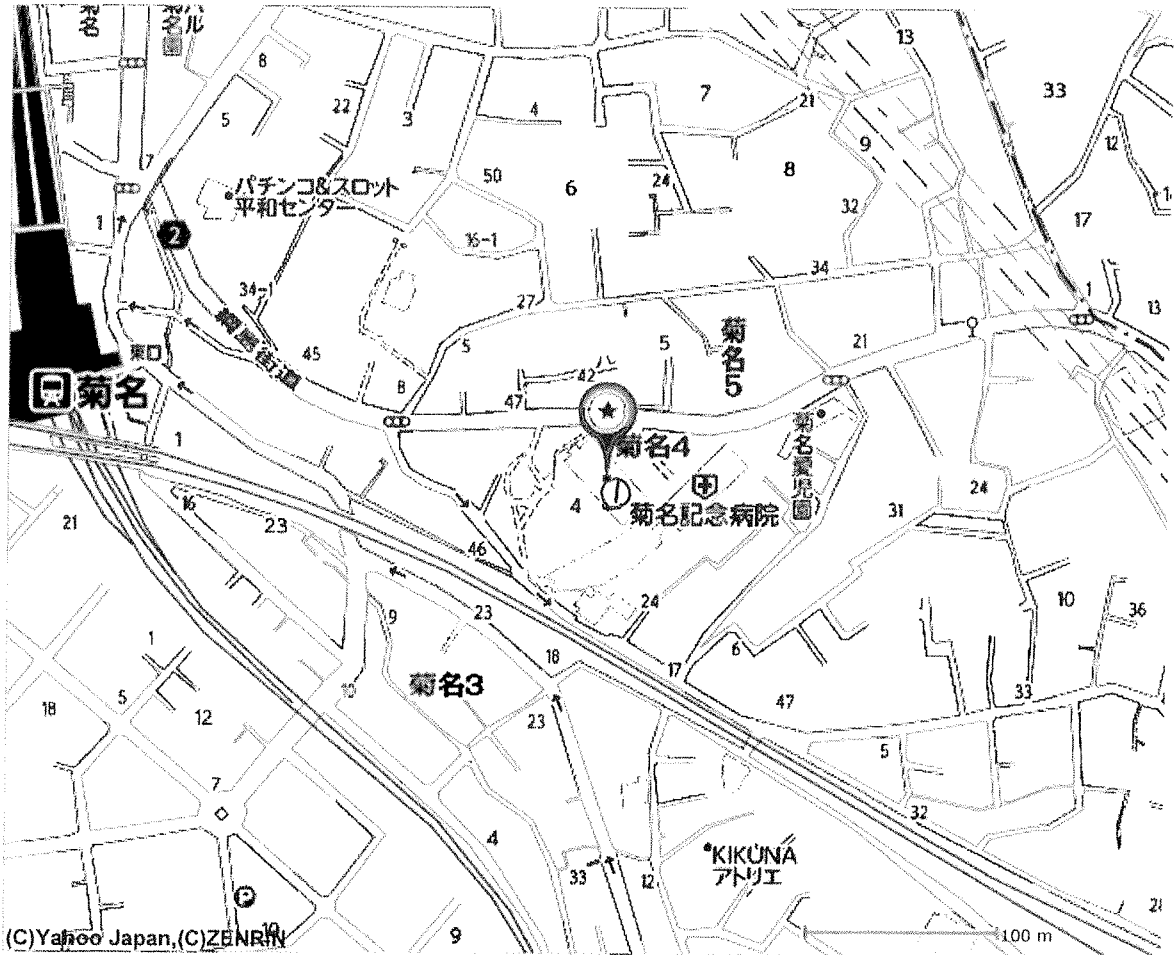

神奈川県横浜市港北区菊名4丁目4-22

住所: 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目4-22

交通:

